

راهنمای رفع اشکال و اجرای

برنامه محاسبه گاز بها مشترکین خانگی

از تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ به بعد

۱۳۸۹

محتویات مطالب موجود :

بخش اول : مروری بر برنامه محاسبه گازبهاء

بخش دوم : نحوه اعمال تغییرات جهت عدم اجرای صحیح برنامه در Office

۲۰۰۷ و ۲۰۰۳

بخش اول : مروری بر برنامه محاسبه گازبهاء

برنامه محاسبه گازبهاء مشترکین خانگی از تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ به بعد

تاریخ هدفمندی یارانه ها ۱۳۸۹/۰۹/۲۸

تاریخ حذف آبونمان ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

تبیه شده فرو واحد فناوری اطلاعات شرکت گاز استان مرکزی

مقادیر
وروودی
توسط کاربر

۳	اقلیم
۶	ظرفیت
۱	تعداد واحد
۱۳۸۹/۰۸/۱۹	تاریخ قرائت پیشین
۱۳۸۹/۱۰/۲۰	تاریخ قرائت فعلی
۱۶۱۸	کار کرد کسورد

مقادیر
محاسباتی
توسط برنامه

۶۱	تعداد روز دوره قرائت
۲۹	تعداد روز قبل از هدفمندی یارانه ها
۲۲	تعداد روز بعد از هدفمندی یارانه ها
۵۰	تعداد روز مشمول آبونمان
۲۶.۰	صرف روزانه واحد (مترمکعب)
۸۰۶.۸	صرف ماهانه واحد (مترمکعب)
۳۰۸۰۶۱	مبلغ گازبهاء تا تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ (ریال)
۵۲۸.۷۸۸	مبلغ گازبهاء بعد از تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ (ریال)
۸۴۶.۸۴۹	مبلغ گاز مصرفی (ریال)
۸.۳۵۴	آبونمان تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ (ریال)
۱.۰۰۳	بیمه شهری (ریال)
۲۲.۲۵۹	مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

شکل شماره ۱

اقلیم ۲: شهرهای اراک، تفرش،
خمین، آشتیان، شازند، کمیجان،
خنداب و فراهان
اقلیم ۳: شهرهای دلیجان، ساوه،
زرندیه و محلات

مقادیر خروجی بر
روی قبض

شکل شماره ۲

با نگه داشتن دکمه ماوس بر روی اقلیم استان قسمت توضیحات که نشان دهنده شماره اقلیم استان می باشد
نمایش داده می شود (مثال شهر اراک در اقلیم ۲ قرار دارد)

مقادیر ورودی بر روی قبض


۱- اقلیم استان (شکل شماره ۲)

۲- تاریخ قرائت پیشین و فعلی


۳-کارکرد کنتور

٤- تعداد واحد

۵-ظرفیت کنتور

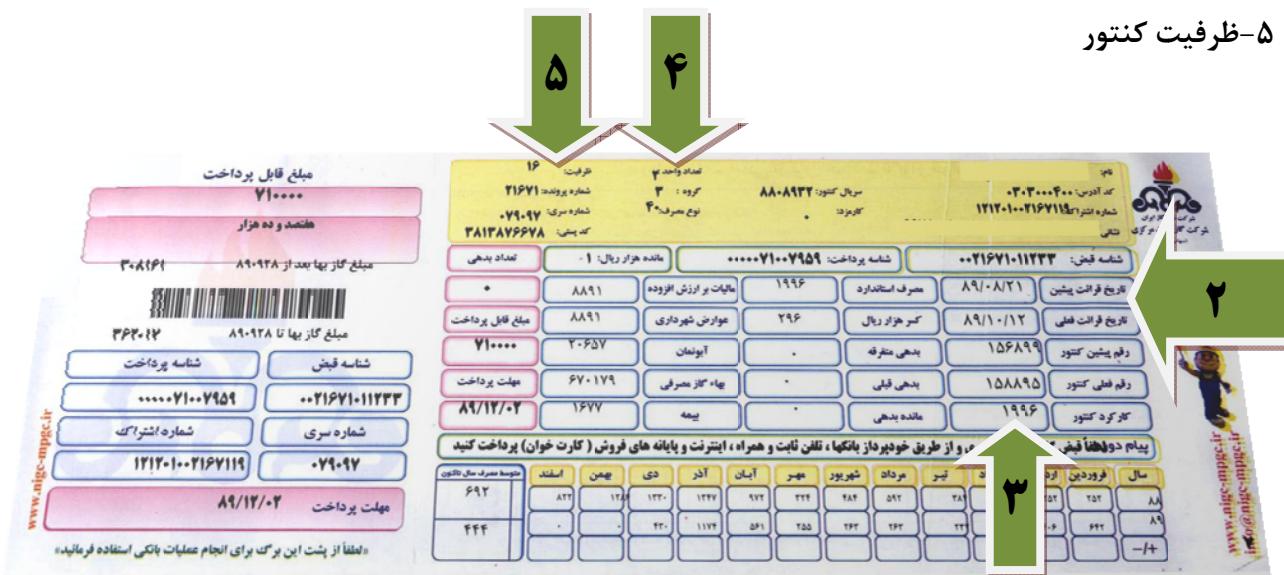

مقادیر خروجی بر روی قیض

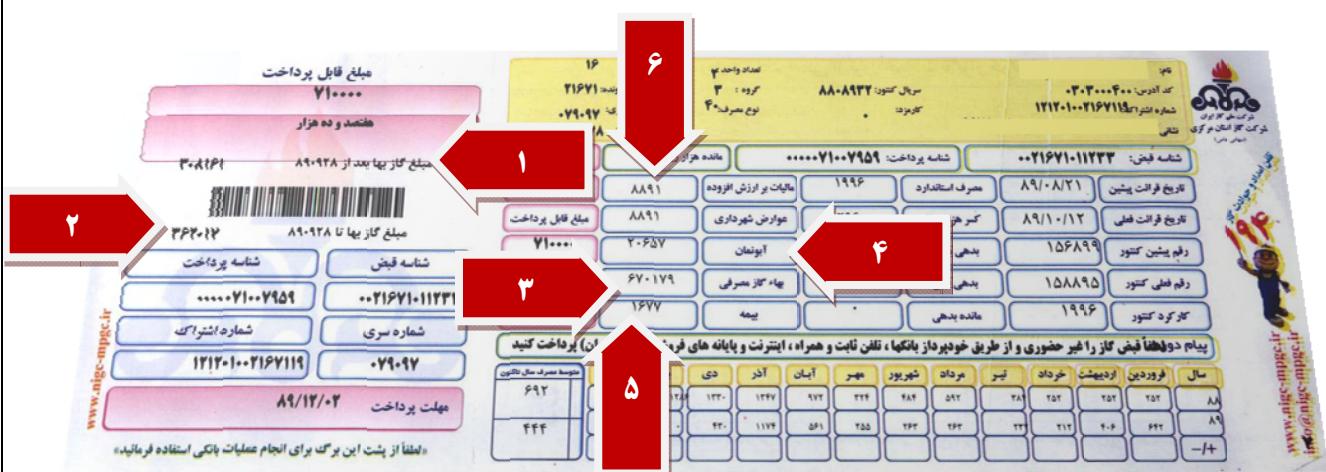

۱- مبلغ گاز بهاء بعد از تاریخ ۸۹/۰۹/۲۸

۲- مبلغ گازبهاء تا تاریخ ۸۹/۰۹/۲۸

۳- بهاء گاز مصرفی

۴- آبونمان تا تاریخ ۸۹/۱۰/۱۴

۵- بیمه شهری

۶- مالیات بر ارزش افزوده = مجموع مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری

تذکر

- ۱- در قسمت ورود تاریخ می بایست تاریخ را بصورت کامل وارد نمایید (مثال ۱۳۸۹/۰۵/۱۲)
- ۲- بر روی قسمتهای ورودی ، کنترلهای لازم قرار داده شده که در صورت وارد نمودن مقادیر اشتباه پیغام مناسب جهت راهنمایی کاربر نمایش داده می شود.
- ۳- محاسبه گازبها از تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ می باشد، لذا در صورت ورود تاریخ قبل از تاریخ مذکور در پیغام خطأ ظاهر می شود.
- ۴- این برنامه جهت محاسبه گازبها در کلیه اقلیم ها (علاوه بر اقلیم های استان مرکزی) تهیه شده است که می تواند جهت استفاده در کلیه استانها به کارگرفته شود .
- ۵- این برنامه جهت استفاده کاربران برروی بستر Office طراحی گردیده است تا برنامه به محیط ها و نرم افزارهای خاص جهت استفاده وابسته نباشد . لذا کاربران با دارا بودن حداقل نیاز نرم افزاری بر روی سیستم خود می توانند از این برنامه استفاده نمایند .
- ۶- در صورتی که به هر دلیلی قسمتهای عددی برنامه به درستی کار نکند و یا برنامه دارای خللی در زمان اجرا باشد می بایست تنظیمات بخش دوم را بررسی و بر اساس نسخه Office موجود بر روی سیستم آن را اعمال نمایید .


بخش دوم : اعمال تغییرات در محیط Office نسخه ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷

این قسمت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در اجرای برنامه خلی وجود داشته و یا قسمتهای موجود برنامه دارای نقص باشد.


توجه : قبل از اجرای برنامه موجود بر روی سی دی نیاز به نصب نرم افزار ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۷ Microsoft Office است.

بعد از نصب نرم افزار Office یا در صورت موجود بودن نرم افزار بر روی سیستم می‌بایست نسبت به تغییر تنظیمات برنامه بصورت ذیل اقدام نمائید.

اعمال تغییرات در ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ :

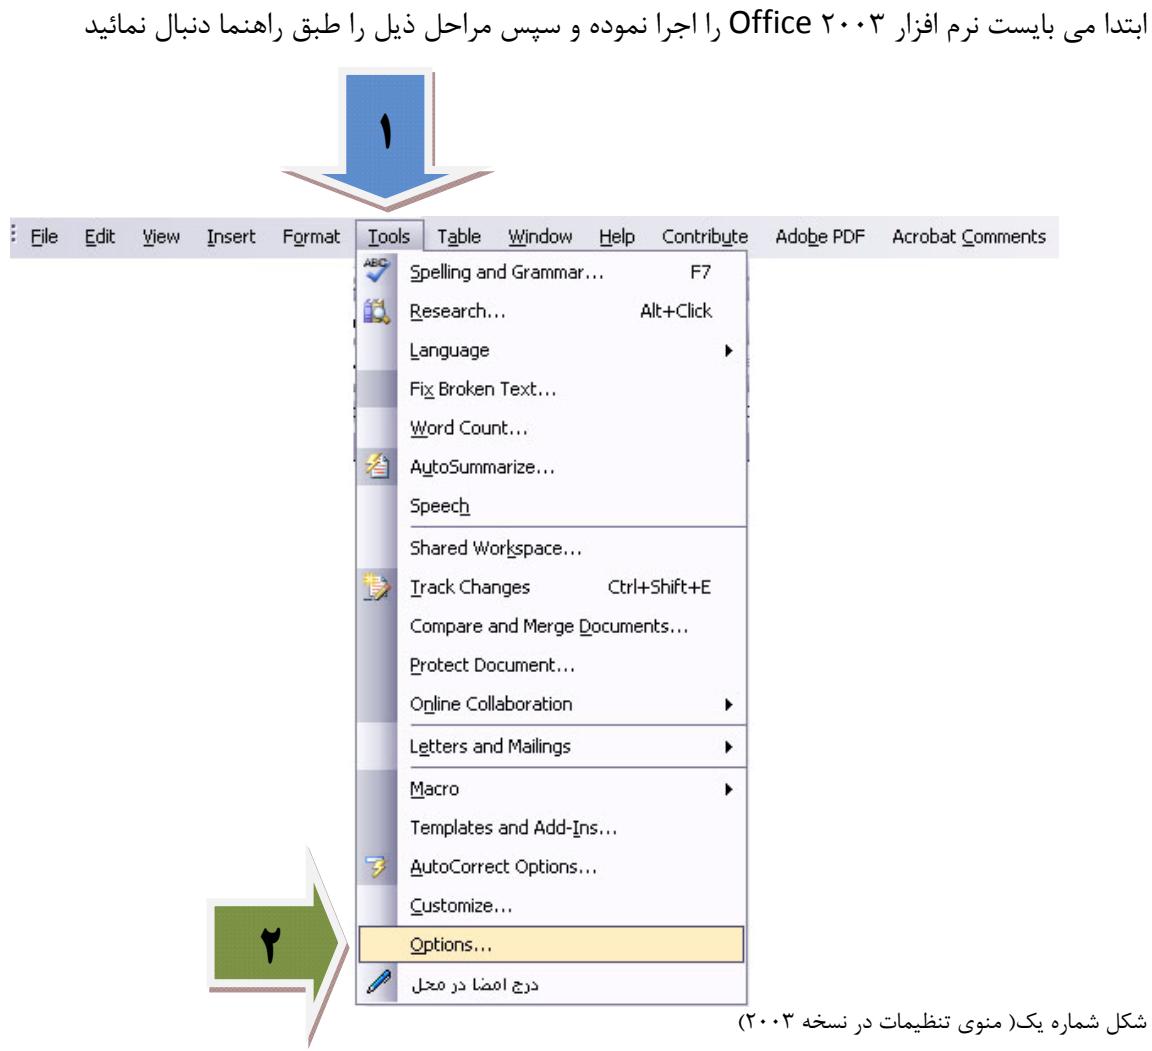


بعد از کلیک بر روی گزینه security صفحه ذیل باز می گردد . دراین مرحله بروی گزینه security کلیک می نماییم.

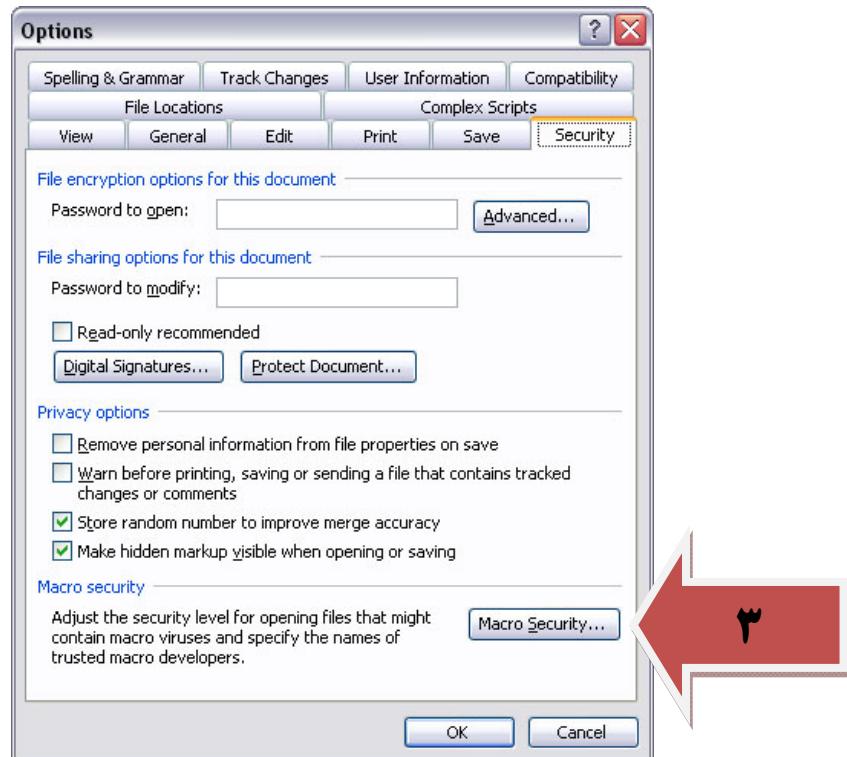

شکل شماره دو(تنظیمات ماکروها)

بعد از مرحله فوق صفحه ذیل باز می گردد . تنظیمات را به صورت ذیل انجام می دهیم .

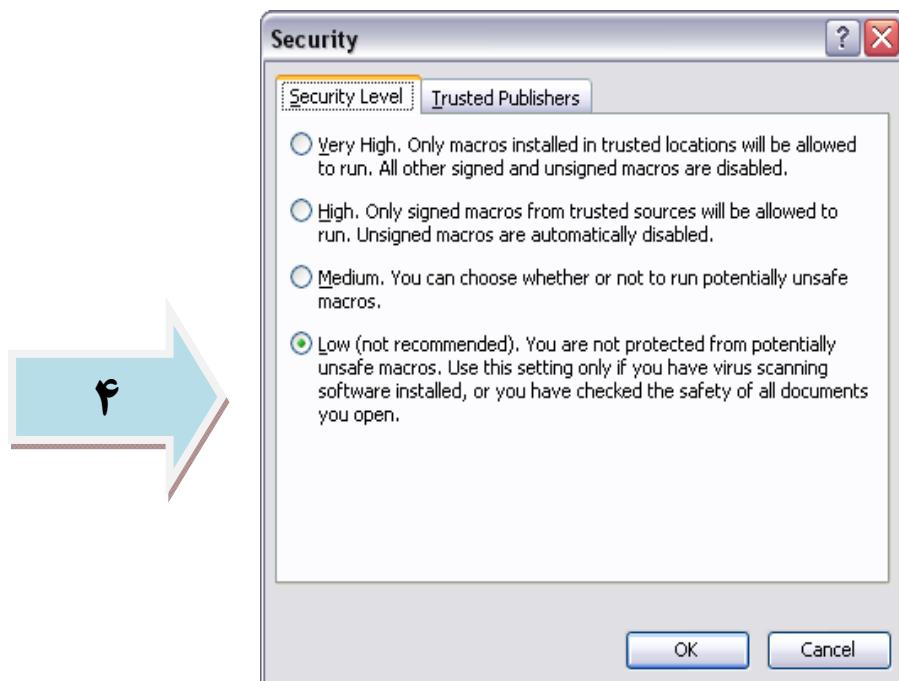


اعمال تغییرات در ۲۰۰۷ : Office

موقعیت گزینه ها جهت فعالی سازی ماکروهای مورد استفاده در برنامه در نرم افزار Office ۲۰۰۷ متفاوت می باشد . از این رو برآن شدیم تا توضیحاتی جهت این گزینه در قسمتهای ذیل بین نمائیم. به این منظور می بایست بعد از باز کردن نرم افزار Office ۲۰۰۷ در منوی تنظیمات به صورت راهنمای ذیل عمل نمائیم.



شکل شماره چهار (منوی اصلی و اجرای گزینه تنظیمات)

بعد از وارد شدن به قسمت تنظیمات می بایست نسبت به فعال سازی مجوز اجرای ماکروهای مورد استفاده در برنامه اقدام نمائید . جهت این امر همانند شکل شماره ۵ عمل می نماییم.

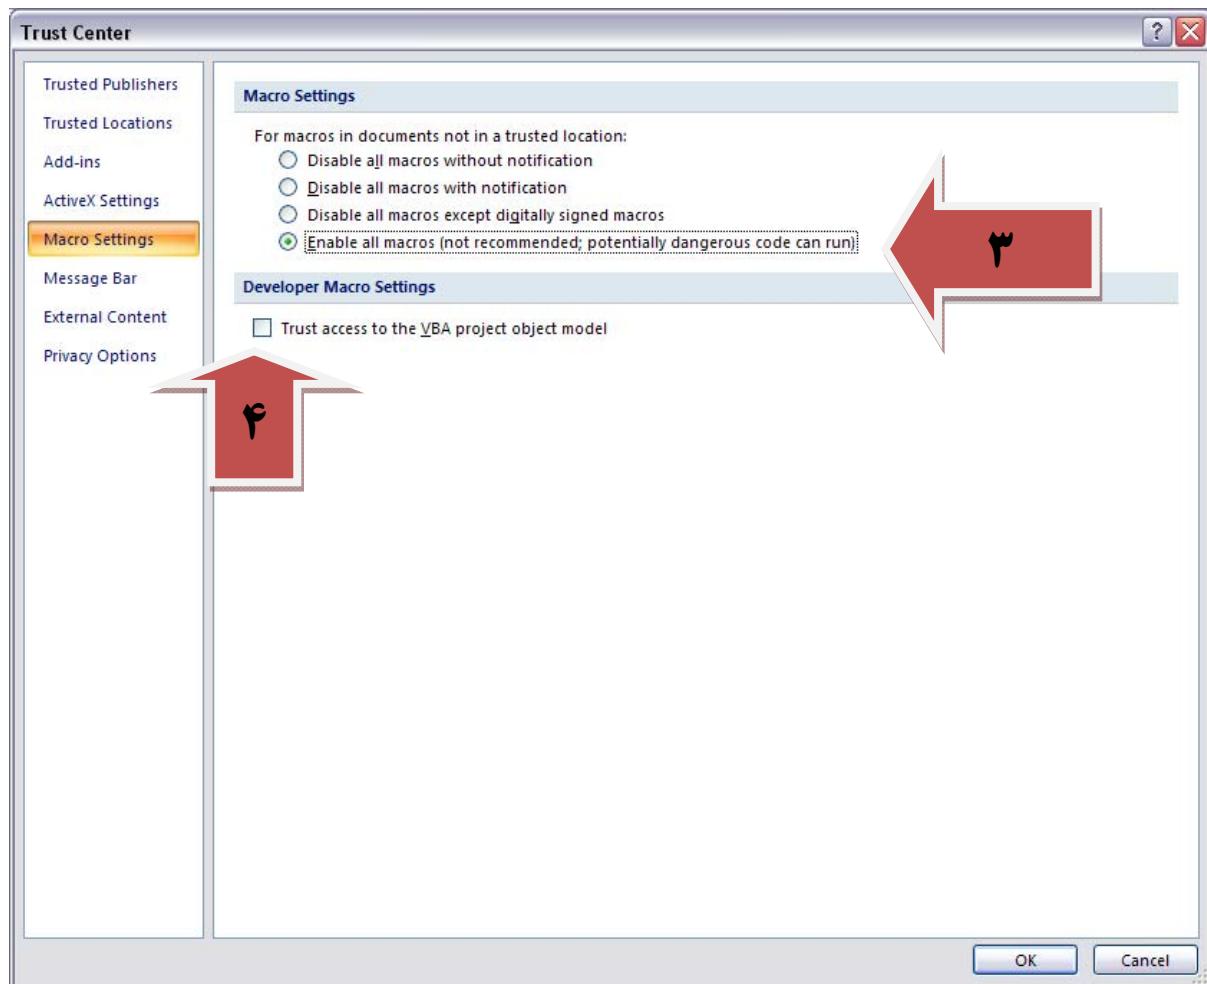

شکل شماره پنجم (فعال سازی ماکروها)

ضمنا گزینه Trust Access to the Vba.... را نیز انتخاب نمائید.